
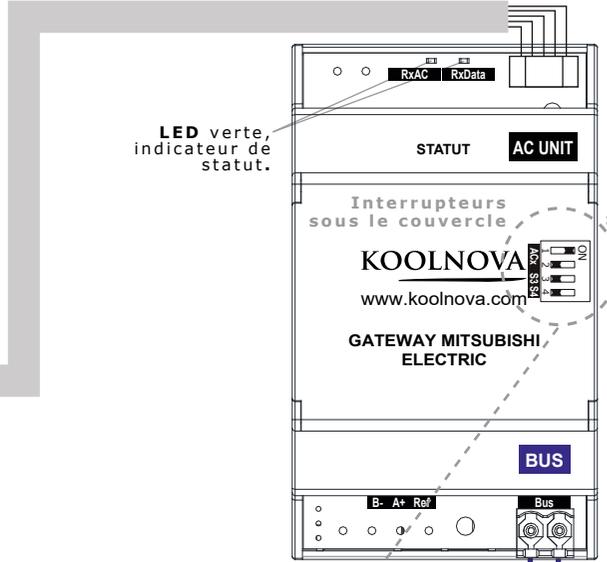


GATEWAY CÂBLE MITSUBISHI ELECTRIC 100-GTCMIT1

Dimensions: 90x54x61mm

CABLE 117-00097 (inclus)
 LONGUEUR: 1 MÈTRE

AVERTISSEMENT:
COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT LA MANIPULATION.

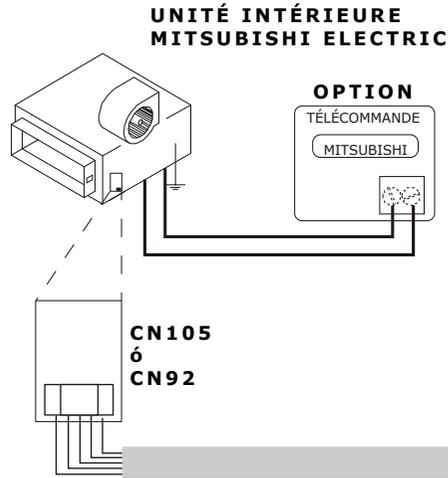

ICONE	DESCRIPTION 100-GTCMIT1
BUS	Connexion BUS Clima KOOLNOVA (deux fils sans polarité).
STATUT RxData	Allumage fixe: alimentation électrique GATEWAY par AC UNIT. Clignotant: alimentation électrique GATEWAY par AC UNIT et communication de données par BUS Clima KOOLNOVA. Eteint: Pas de connexion à la machine AACC.
STATUT RxAC	Clignotant: GATEWAY synchronisé avec la machine AACC. Eteint: GATEWAY non synchronisé. Aucune communication avec la machine AACC.
AC UNIT	Connexion à la machine AACC (câble 117-00097 inclus).

CONFIGURATION DES COMMUTATEURS :

En cas d'installation avec plusieurs machines, réglez les interrupteurs de chaque gateway, toujours dans l'ordre suivant: **AC3 --> AC4 --> AC1 --> AC2**
 N'oubliez pas d'installer un gateway par machine.

